Re: Manifestação de recurso enviada por portal

De <licitacao3@quilombo.sc.gov.br>
Para <licitacao@rotoplast.com.br>
Data 2026-08-07 09:47

PROSPECTO SS58 MAX E EXAUSTOR 50 - QUILOMBO SC.pdf (~373 KB)

Bom dia Aline, tudo bem?

Em resposta ao Recurso interposto pela empresa Rotoplast Indústria de Climatizadores LTDA no Processo Licitatório n° 133/2026 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço n° 31/2026, venho informar o que segue abaixo:

Considerando o contato realizado com a empresa JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, solicitando envio de documento contendo as especificações técnicas dos aparelhos/itens a serem fornecidos pela mesma (em anexo a este email), temos:

1. Painel Evaporativo SS58 Max.: Atende integralmente às especificações técnicas contidas no Edital, o qual, entre outros, exige:
1.1. "painel evaporativo laterais **e/ou** traseiras de no mínimo 200mm" e o item a ser fornecido apresenta "Placas Evaporativas: traseiras de 200mm de espessura";
1.2. "capacidade de água no reservatório **igual** ou superior 140l" e o item a ser fornecido apresenta "Reservatório: 140 litros + Rede hidráulica";
1.3. "gabinete a prova corrosão em fibra ou em **aço inox anticorrosivo** (com Laudo)" e o item a ser fornecido apresenta "Gabinete anticorrosivo: Aço inox 304".

2. Exaustor 50'': Atende integralmente às especificações técnicas contidas no Edital.

Após análise dos itens a serem fornecidos e dos questionamentos/alegações interpostas, entendo que os itens apresentados cumprem com as exigências do Edital e **mantenho a Habilitação da empresa JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA.**

Segue em anexo a este, o arquivo "PROSPECTO SS58 MAX E EXAUSTOR 50 - QUILOMBO SC.pdf" conforme mencionado em supra.

Visando a transparência deste, informo que o mesmo será disponibilizado junto aos arquivos do processo na plataforma SigNE e na aba "Recursos" do processo no site do Município de Quilombo.

Permaneço à disposição para sanar possíveis dúvidas e/ou questionamentos adicionais.

Atenciosamente,
Jean Wilian Dalla Riva Devise
Assessor - Pregoeiro / Agente de Contratação
Departamento de Licitações e Contratos - DLC
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Município de Quilombo

Em respeito à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), este e-mail pode conter informações confidenciais. Se você não for o destinatário pretendido ou tiver recebido por engano, por favor, notifique imediatamente e destrua este e-mail. Qualquer uso não autorizado, cópia ou distribuição do conteúdo deste e-mail é estritamente proibido e pode ser ilegal.

Em 2026-08-06 09:11, licitacao@rotoplast.com.br escreveu:

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À
MUNICÍPIO DE QUILOMBO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2026 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2026

Viemos respeitosamente, apresentar a presente Manifestação de Recurso Administrativo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

A empresa classificada em primeiro lugar, verificou-se que os equipamentos ofertados não atendem integralmente às especificações técnicas exigidas no edital, Dessa forma, requer-se a reavaliação da habilitação técnica da proposta, considerando as divergências identificadas.

II – DO CLIMATIZADOR

Foram constatadas inconsistências em relação às especificações exigidas para o climatizador ofertado, destacando-se os seguintes itens:

DOS PAINÉIS EVAPORATIVOS
O edital exigiu expressamente:
• **Painéis evaporativos laterais e traseiros**
A configuração exigida não é meramente estética ou opcional, mas sim técnica, pois:

- Proporciona maior captação de ar;
- Aumenta a eficiência da troca térmica;
- Garante melhor desempenho na climatização de ambientes amplos. Proporcionando maior eficiência na climatização.

DA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO

O edital estabeleceu, de forma clara, **capacidade mínima de 140 L;**

A recorrente apresenta o seu equipamento com reservatório inferior

A justificativa de abastecimento contínuo não supre a exigência, pois:

- O reservatório mínimo garante autonomia operacional
- Evita dependência exclusiva da rede hidráulica;
- Previne impactos no abastecimento do prédio;
- Garante maior estabilidade e segurança no funcionamento.

Além disso:

- A recorrente não impugnou o edital no prazo oportuno;
- Participou do certame ciente das regras;

Gabinete a prova corrosão em fibra ou em aço inox anticorrosivo:

O equipamento ofertado pela ganhadora em inox **430** não tem níquel, é mais barato e magnético, sendo recomendado apenas para ambientes internos.

Diante das razões expostas, resta evidenciado que a empresa recorrida apresentou equipamento que **não atende integralmente às especificações técnicas previstas no edital**, especialmente quanto:

Importante ressaltar que as especificações constantes no edital possuem natureza técnica e foram estabelecidas pela Administração para atender às necessidades do órgão contratante.

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Submete-se a apreciação de V.Sas., a proposta para fornecimento de Equipamentos do Sistema de Climatização.

DIFERENCIAIS DOS EQUIPAMENTOS CLIMATTIZE:

Central operada por controle remoto;
Tecnologia e componentes 100% nacionais;
Sensor de nível para bomba de água;
Reservatório de água fechado;

Vantagens

- Baixo consumo de energia;
- Fácil e rápida instalação;
- Baixo nível de ruído;
- Baixo custo de manutenção.

Benefícios

- Reduz a temperatura do ambiente;
- Aumenta a umidade relativa do ar;
- Oxigena e hidrata o ar;
- Precipita poeira em suspensão no ambiente;
- Elimina gases e odores;
- Motores industriais de última geração.

As soluções em climatização estão presentes em várias corporações, tais como:




CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SS58 MAX	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Dimensão A x L x P	190 x 247 x 110 (cm)
Abertura na parede	160 x 160 cm
Peso	180 kg
Tensão Elétrica	220 V (não é bivolt)
Vazão de ar	70.000 m³/h
Gabinete anticorrosivo	Aço inox 304
Motor Nacional - WEG	3CV - dotado de rolamentos blindados contra poeira e resistente a jatos de água, que dispensem manutenção (lubrificação), possui classe de proteção IP55
Mancal e Polia	Para menos pressão no motor, menor consumo de energia e menor ruído
Ruído	65 dB(A)
Grelha de distribuição	Em alumino com direcionamento com swing
Quadro de comando	LED com ajuste de até 60 velocidades
Controle Remoto	Individual
Hélices	06 pás em aço inox
Controle	Temperatura e umidade
Distribuição de água	Por calhas
Placas Evaporativas	Traseiras de 200mm de espessura
Secagem das placas	Automática
Descarte de água	Automática
Tela de proteção/Veneziana	Anti chuva
Reservatório	140 litros + Rede hidráulica
Sensor de nível	Para controlar o funcionamento da bomba d'água, evitando danos aos componentes, causados pela falta de água
Consumo de energia	2,55 Kw/h
Consumo de água	0 á 50 L/h
Kit incluso	Moldura de acabamento
Garantia	01 (um) ano.
Certificação INMETRO	Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022.



Segurança

IEx OCP 0064 INMETRO

EXAUSTOR 50”	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Dimensão A x L x P	139 x 139 x 47cm
Abertura na parede	140 x 140cm
Modelo	Industrial
Peso	65 kg
Tensão Elétrica	220 V (não é bivolt)
Vazão de ar	45.000 m^3/h
Gabinete/Estrutura anticorrosivo	Aço Inox 304
Motor Nacional - WEG	1,5CV - dotado de rolamentos blindados contra poeira e resistente a jatos de água, que dispensem manutenção (lubrificação), possui classe de proteção IP55
Grade	Persiana
Ruído	65 dB(A)
Tela de proteção	Traseira
Hélice	06 Pás em Aço Inox
Kit incluso	Moldura de acabamento
Consumo de energia	1,1 Kw/h
Garantia	12 (doze) meses
Fabricação	Nacional

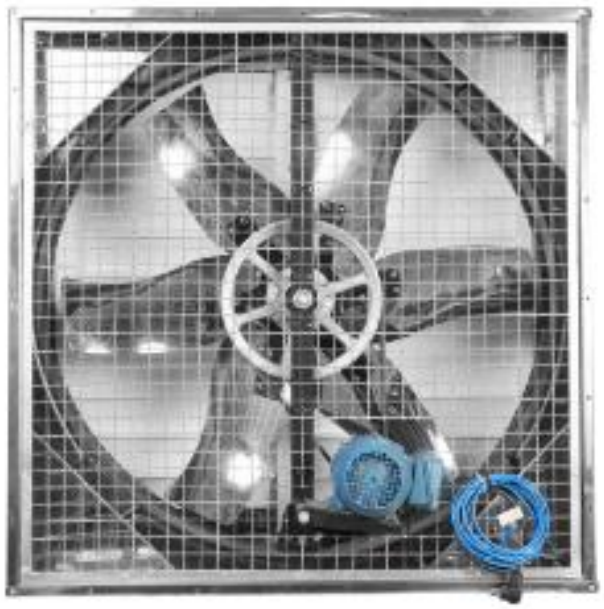

Dica da CLIMATTIZE

A Industria Climattize tem 18 anos no segmento de Climatização. Fabrica praticamente todos os componentes do climatizador, como por exemplo: Hélices, Núcleo, Grades, Dutos internos, mancal, polia, caixa do aparelho, flauta de distribuição de água Etc.

É indústria, não montadora! Fabricando passo a passo, por isso, garante a maior qualidade com componentes 100% nacionais.

Pesquise no site ***reclameaqui.com.br*** pela marca CLIMATTIZE.

Deixem o Brasil falar por nós!

NOSSO MUITO OBRIGADO!
É um prazer tê-los como cliente.