



QUADRO DE CARGAS - (A INSTALAR)							
Comando	Circuito	Quantidade	Refletor LED (W)	Potência a Instalar (W)	Fator de Potência	Condutor (mm <sup>2</sup> )	Proteção (A)
1	FU 05892	2	150	300	0.92	2.50	20
2	FU 16774	4	150	600	0.92	2.50	20
3	FU 05890	8	150	1200	0.92	2.50	20
4	FU 18514	5	150	750	0.92	2.50	20
5	FU 05884	12	150	1800	0.92	2.50	20
6	FU 05882	7	150	1050	0.92	2.50	20
7	FU 19415	7	150	1050	0.92	2.50	20
8	FU 5879	2	150	300	0.92	2.50	20
<b>TOTAL</b>	<b>380/220V</b>	<b>47</b>	<b>150</b>	<b>7050</b>	<b>0.92</b>		

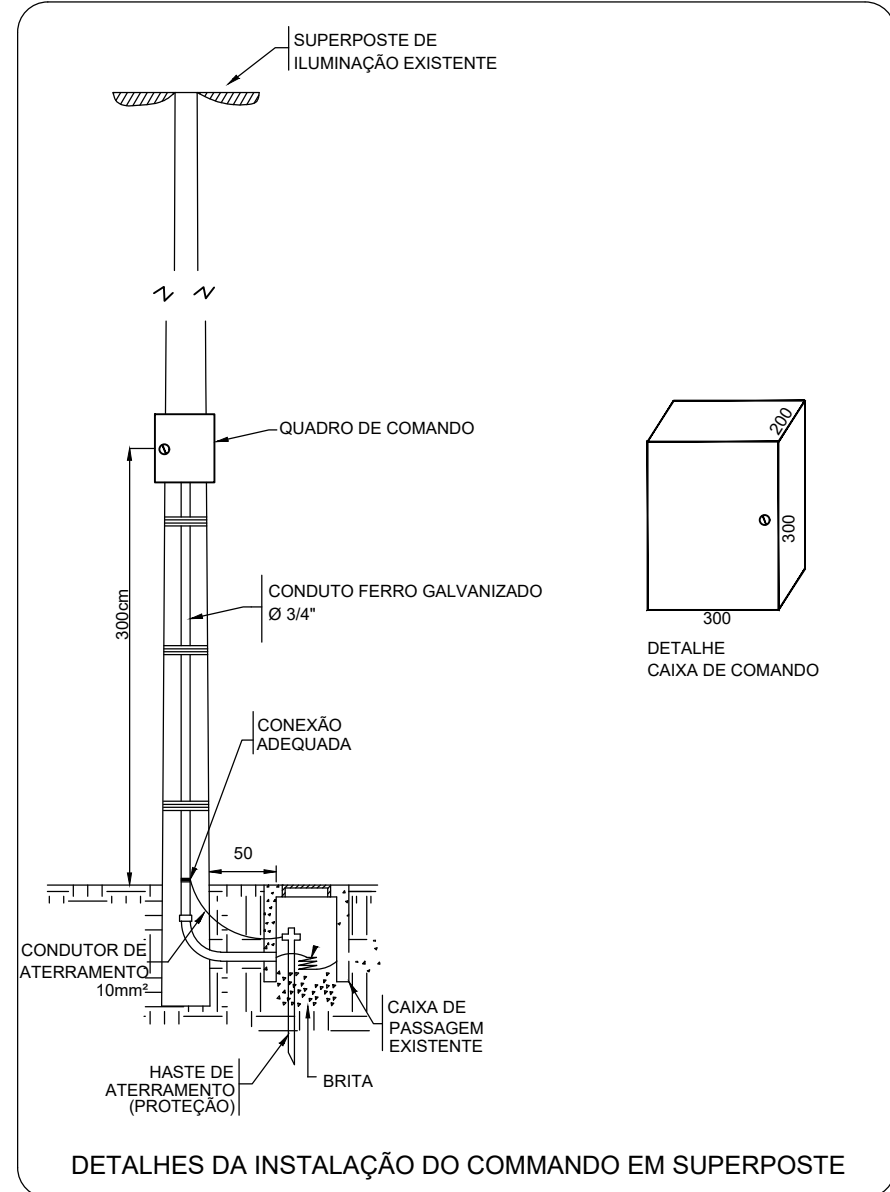

SEM ESCALA

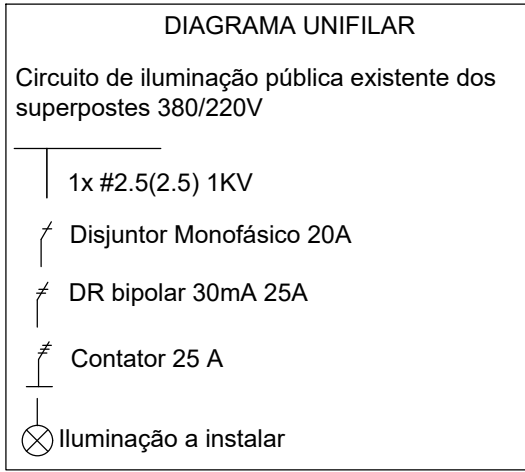

**OBRA:** Iluminação decorativa de árvores em canteiro central da avenida

**PROPRIETÁRIO:**  
Município de Quilombo  
CNPJ: 83.021.865/0001-61  
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro  
Quilombo - SC

**CONTEÚDO:** Detalhes

**ENDEREÇO DA OBRA:** Avenida Coronel Ernesto Bertaso, Centro Quilombo, SC - 89850-000

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Charlan Smaniotto Luzzatto  
Engº eletricitista CREA/SC: 127.695-8

**DATA:** 29/11/2019

**SO:** -

**PRANCHA:**  
**EL05**