






CAMINHAMENTO ENTRE EXTINTORES:
E-1 / E-2 = 6m
E-1 / E-3 = 13m
E-3 / E-4 = 8m
E-2 / E-4 = 10m

QUADRO DE REVESTIMENTOS PARA OCUPAÇÃO F-6 CONFORME TABELA 4 - IN 18						
REF.	 PISO	CLASSE IV-A	 PAREDE	CLASSE II-A SEM GOTEJAMENTO	 TETO	CLASSE II-A SEM GOTEJAMENTO
1	CERÂMICO		ALVENARIA		PVC	
2	-		CERÂMICO		-	




Detalhe fixação do extintor de incêndio com sinalização Sem escada






NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

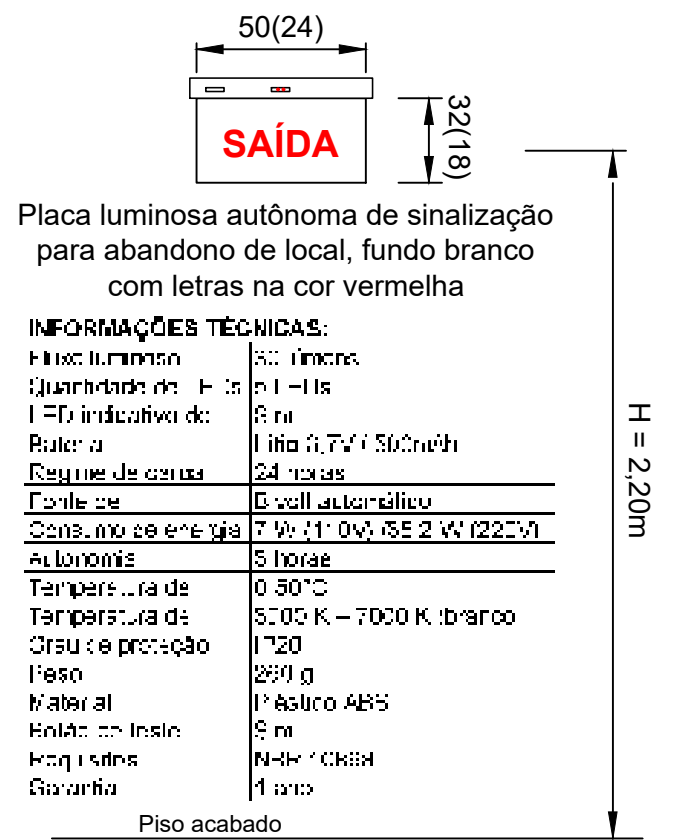


Placa luminosa autônoma de sinalização para abandono de local, fundo branco com letras na cor vermelha



- LEGENDA:**
1. CONEXÃO BORBOLETA PARA BOTOIÃO P45
 2. MANGUEIRA PIGTAIL 50CM P45KG
 3. VÁLVULA DE BLOQUEIO RETA 1/2" M X 1/2" F (FECHO RÁPIDO)
 4. TÊ 1/2" X 1/2" X 1/2"
 5. REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º ESTÁGIO 7KG/H
 6. TUBO DE COBRE SEM COSTURA 3/4" (22MM)

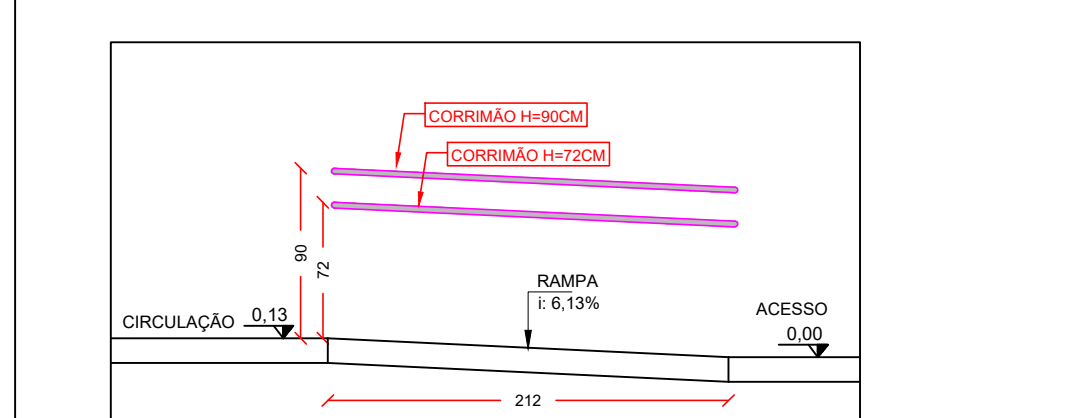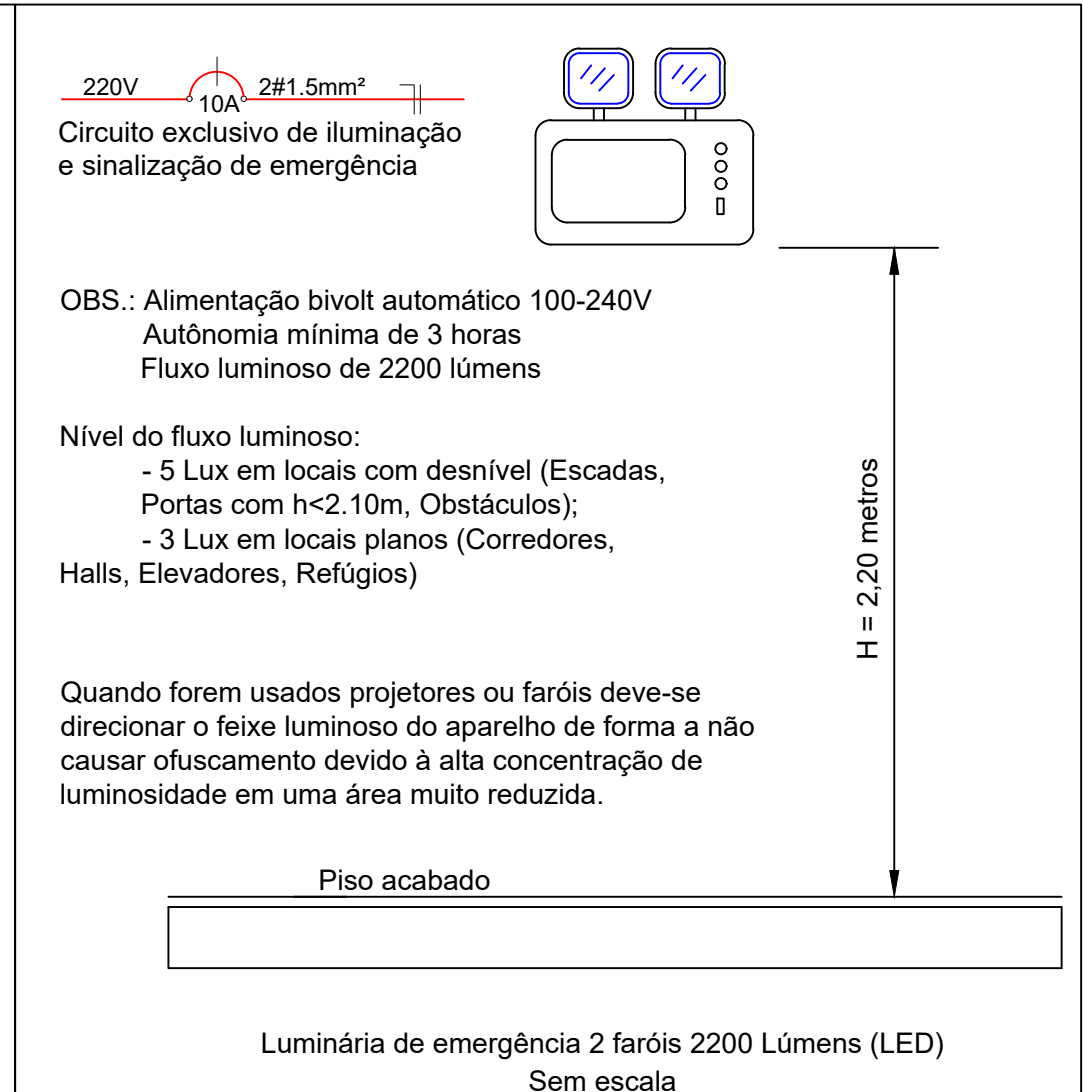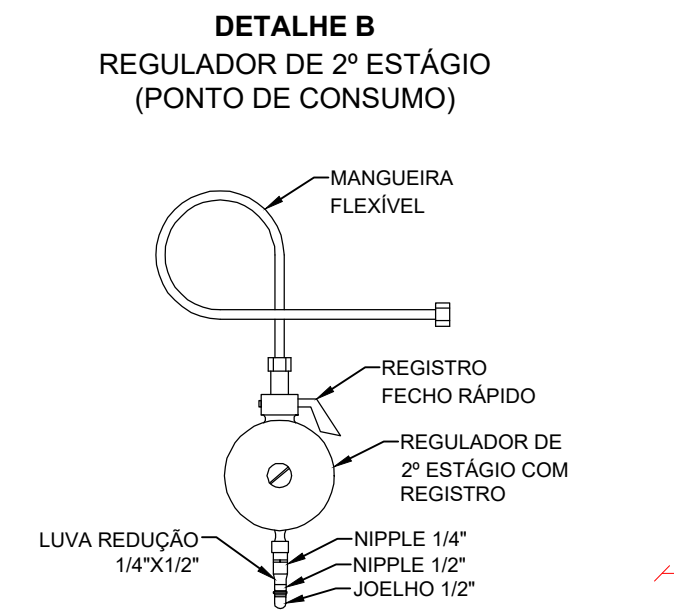


DETALHE 02 - RAMPA ESCALA: 1:40



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA: 1:250




EDIFICAÇÃO
ÁREA: 282,55m²

RUA SANTA CATARINA

RUA CELSO RAMOS

DETALHE 03 - RAMPA
ESCALA: 1:40



Assinado digitalmente por CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO:07464648943



PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CAPELA MORTUÁRIA

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA ESQUINA RUA CELSO RAMOS
BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO - SC

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE QUILOMBO
CNPJ: 83.021.865/0001-61

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Jean C. Tortelli - CREA/SC: 182.379-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127.695-8

DESENHO CAD: Eliverto Jesus Passini - CFT-01901295907

DESCRIÇÃO: PPCI - PLANTA BAIXA
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SIE
SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL - SAL
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES - SPE
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - SE

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 282,55m² ESCALA: INDICADA

CONTATO: amnoroste@amnoroste.org.br - (49) 3344-1991

PPCI - 01/01